APPROVED FOR FILING. CLASS SUBCLASS DRAFTSMAN

FIGURE 1

Substitute Sheet (Rule 26)

```
1    mllsvplllg llglavaEPA VYFKEQFLDG DGWTPRWIES KHKSDFGKFV
51   LSSGKFYGDE EKDKGLQTSQ DARFYALSAS FEPFSNKGQT LVVQFTVKHE
101  QNIDCGGGYV KLFPNSLDQT DMHGDSEYNI MFGPDICGPG TKKVHVIFNY
151  KGKNVLINKD IRCKDDEFTH LYTLIVRPDN TYEVKIDNSQ VESGSLEDDW
201  DFLPPKKIKD PDASKPEDWD ERAKIDDPTD SKPEDWDKPE HIPDPDAKKP
251  EDWDEEMDGE WEPPVIQNPE YKGEWKPRQI DNPDYKGTWI HPEIDNPEYS
301  PDPSIYAYDN FGVLGLDLWQ VKSGTIFDNF LITNDEAYAE EFGNETWGVT
351  KAAEKQMKDK QDEEQRLKEE EEDKKRKEEE EAEDKEDDED KDEDEEDEED
401  KEEDEEEDVP GQAKDEL
```

APPROVED O.G. FIG.
BY
DRAFTSMAN

FIGURE 2

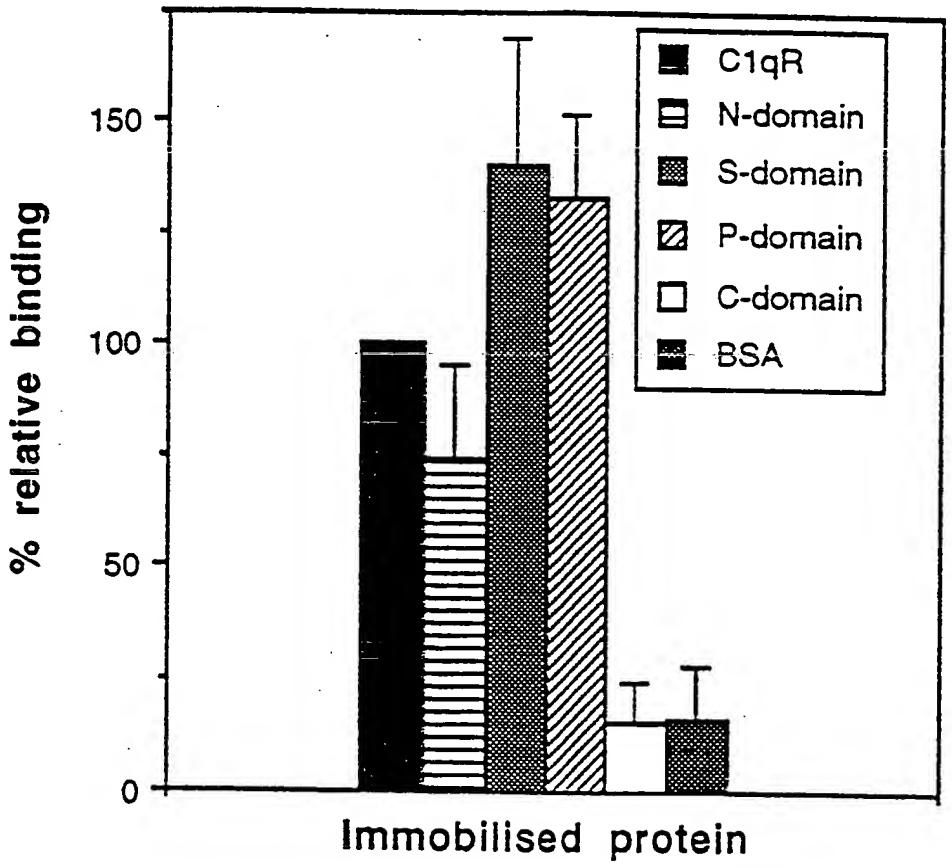

APPROVED FIG. CLASS SUBCLASS BY DRAFTSMAN

FIGURE 3

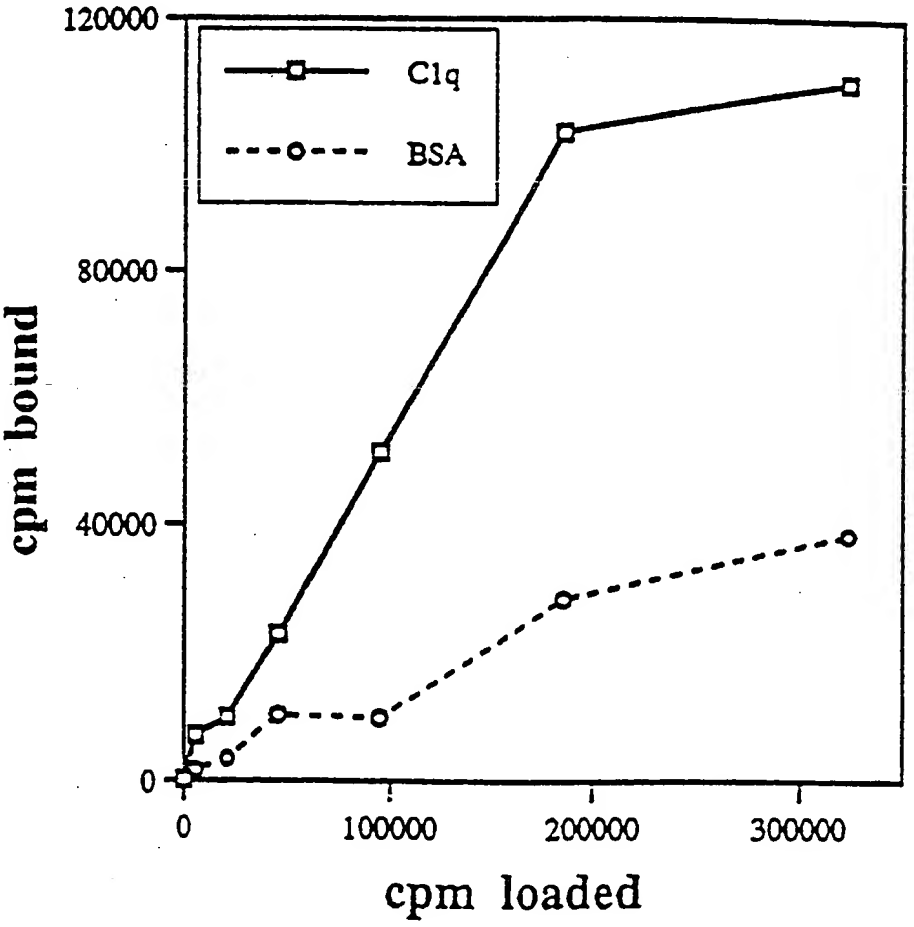

Scanned with CamScanner

APPROVED O.G. FIG.
BY CLASS SUBCLASS
DRAFTSMAN

FIGURE 4

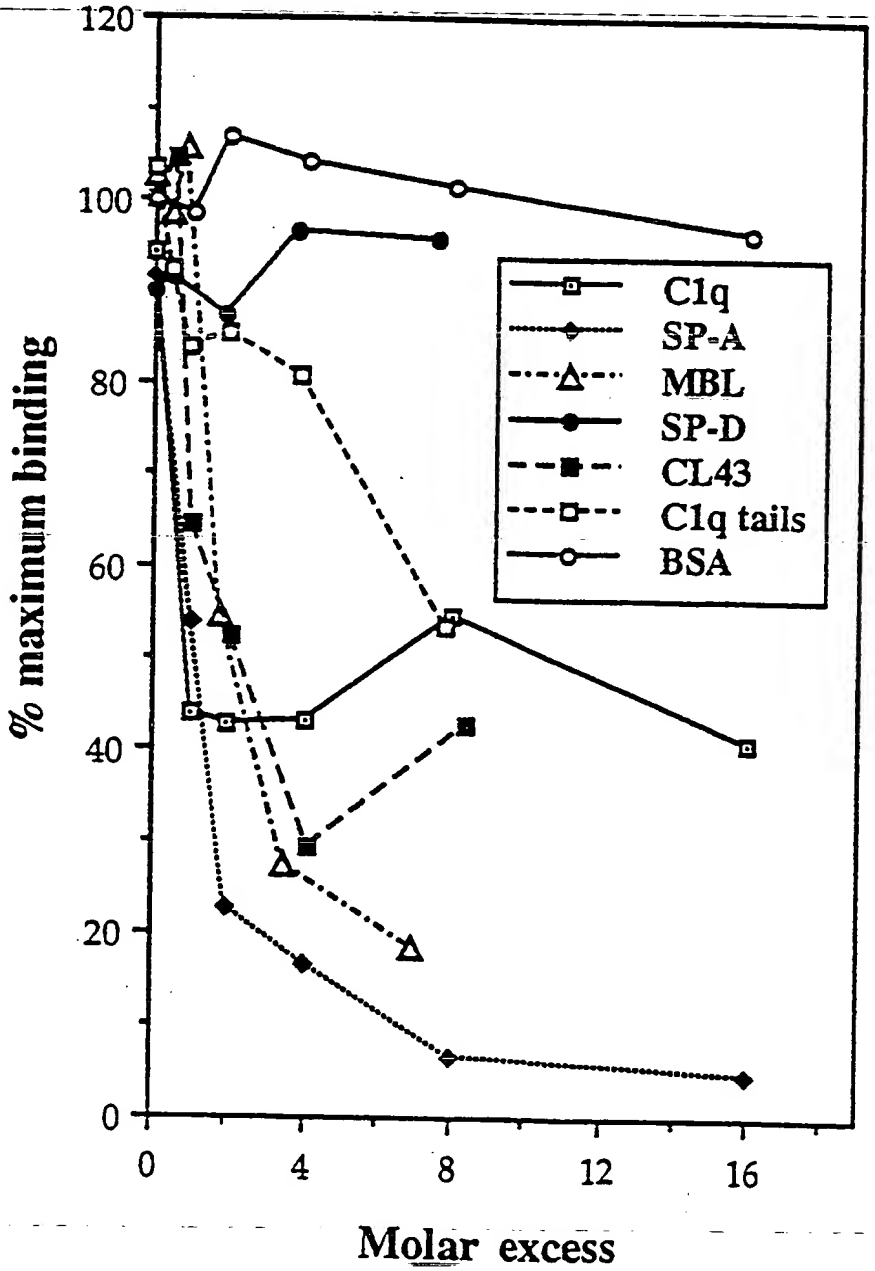

FIGURE 5

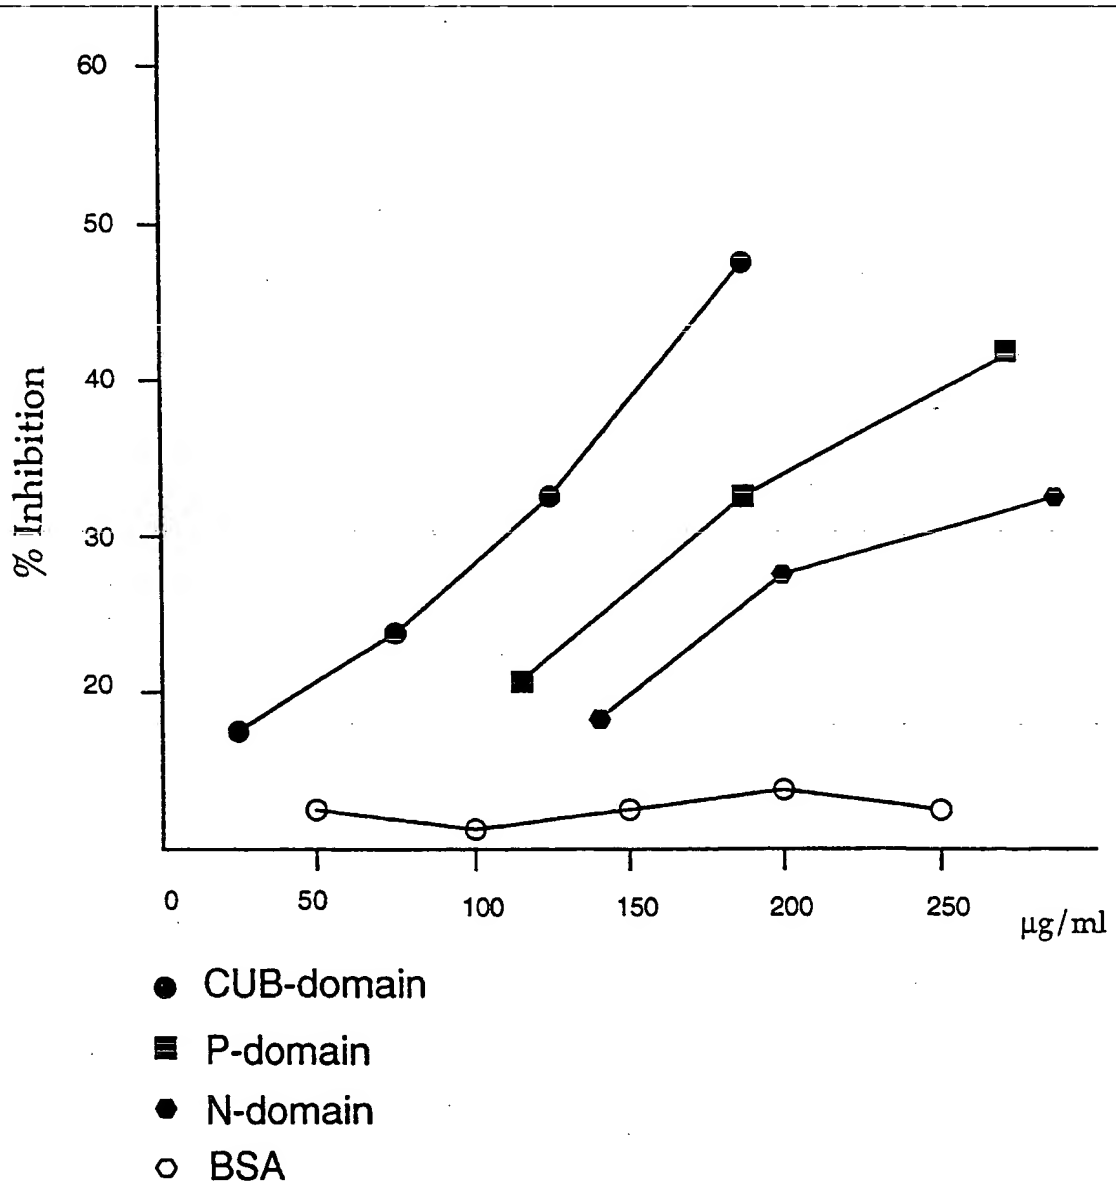
60
50
40
30
20
% Inhibition
0
50
100
150
200
250
µg/ml
CUB-domain
P-domain
N-domain
BSA